



### Check List Preparaciones de Instalaciones

### 36" Contemporary Gas Cooktop STANDARD INSTALLATION

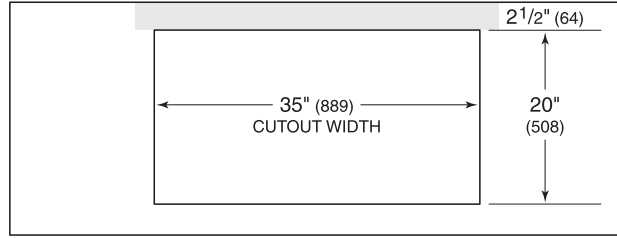

COUNTERTOP CUTOUT

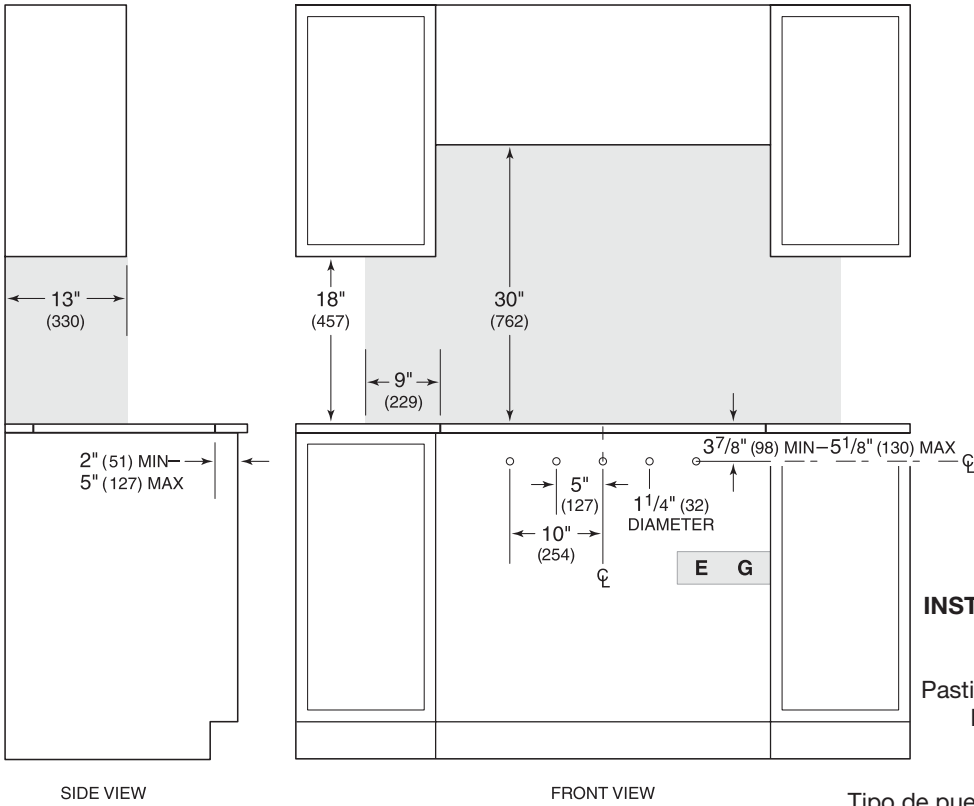

SIDE VIEW

FRONT VIEW

**NICHO**  
Ancho  
Alto  
Profundidad

**¿CORRECTO?**

|    |    |
|----|----|
| Si | No |
| Si | No |
| Si | No |

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

Ubicación  
120 VAC, 60 Hz  
Pastilla dedicada de 15 Amp  
Enchufe con tierra física  
Tierra física conectada  
Conducto de 6' (1.8 m)  
Tipo de puesta a tierra de 3 clavijas

|    |    |
|----|----|
| Si | No |
| Si | No |
| Si | No |
| Si | No |
| Si | No |
| Si | No |
| Si | No |

**INSTALACIÓN GAS**

Ubicación  
Suministro de gas Línea ID de 3/4 "  
Entrada de gas 1/2 "NPT macho

**GAS NATURAL**

Presión de suministro 5 "(12,5 mb)  
Presión de línea mínima 7 "(17,5 mb)  
Presión máxima del regulador 14 "(34,9 mb), 0,5 psi (3,5 kPa)

|    |    |
|----|----|
| Si | No |
| Si | No |
| Si | No |
| Si | No |
| Si | No |

**GAS LP**

Presión de suministro 10 "(25 mb)  
Presión de línea mínima 11 "(27,4 mb)  
Presión máxima del regulador 14 "(34,9 mb), 0,5 psi (3,5 kPa)

|    |    |
|----|----|
| Si | No |
| Si | No |
| Si | No |

¿Se puede instalar la Unidad?

|    |    |
|----|----|
| Si | No |
|----|----|

Fecha de Inspeccion  
Tecnico  
CAS (Taller)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Firma

|  |
|--|
|  |
|--|

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.  
Maximum facade thickness 1" (25). 1" (25) thickness extends 17" (432) left and right and 2" (51) above and below centerlines.