




IESA LIVING

Check List

Preparaciones de Instalaciones

Burner Module

INSTALLATION

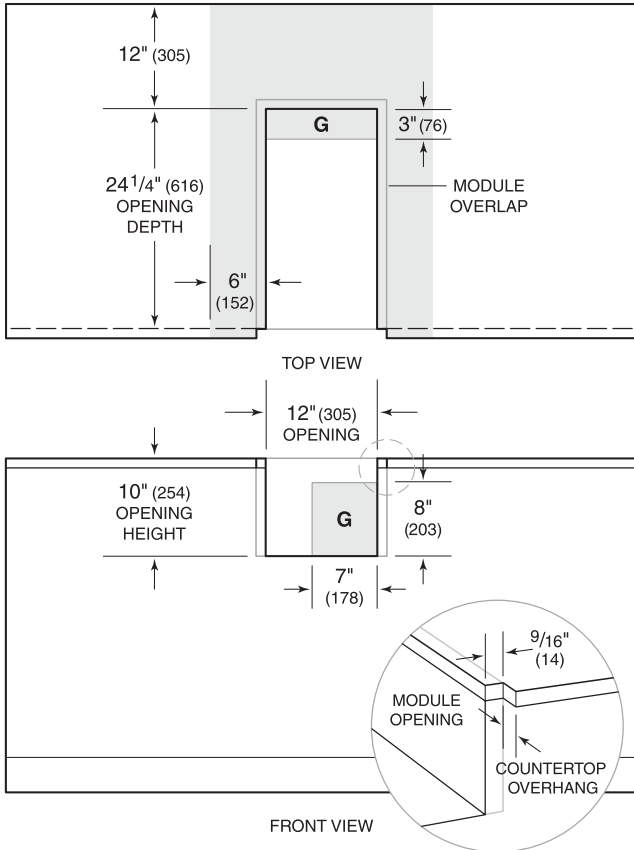

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area. An insulating liner is not required.

NICHOS		¿CORRECTO?	
Ancho	Si	No	
Alto	Si	No	
Profundidad	Si	No	

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Ubicación	Si	No
120 VAC, 60 Hz	Si	No
Pastilla dedicada de 15 Amp	Si	No
Enchufe con tierra física	Si	No
Tierra física conectada	Si	No
Tipo de puesta a tierra de 3 clavijas	Si	No
Cable de alimentación 6'(1.8m)	Si	No

INSTALACIÓN GAS

Ubicación	Si	No
Suministro de gas Línea ID de 3/4"	Si	No
Entrada de gas 1/2" NPT hembra	Si	No
GAS NATURAL		
Presión de suministro 5" (12,5 mb)	Si	No
Presión de línea mínima 7" (17,5 mb)	Si	No
Presión máxima del regulador 14" (34,9 mb), 0,5 psi (3,5 kPa)	Si	No
GAS LP		
Presión de suministro 10" (25 mb)	Si	No
Presión de línea mínima 11" (27,4 mb)	Si	No
Presión máxima del regulador 14" (34,9 mb), 0,5 psi (3,5 kPa)	Si	No

¿Se puede instalar la Unidad? Si No

Fecha de Inspeccion
 Tecnico
 CAS (Taller)

Firma