


Check List
Preparaciones de Instalaciones

Opening Dimensions
STANDARD / FLUSH INSTALLATION

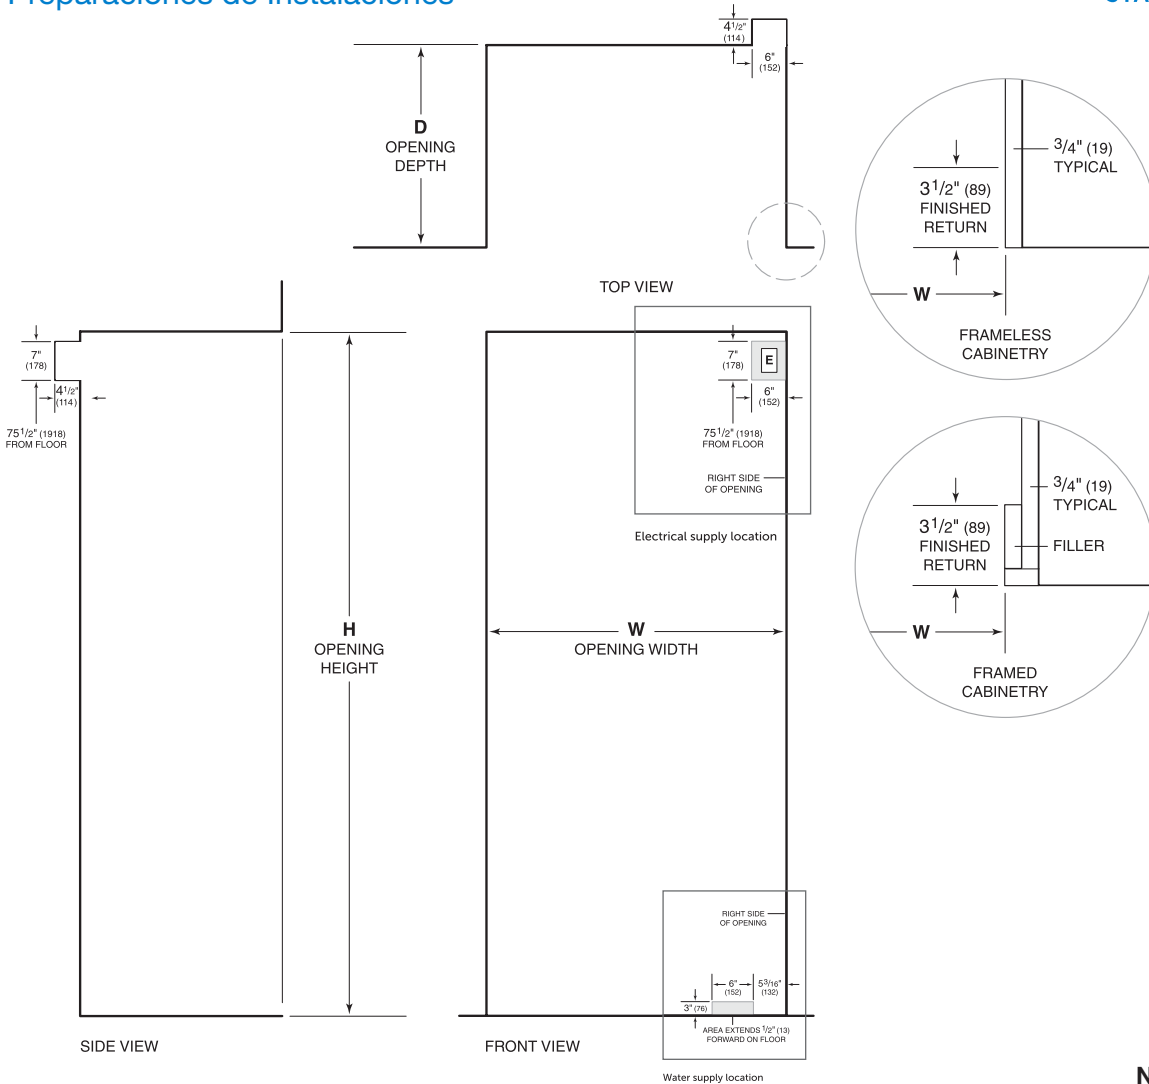

NICHO

Ancho
Alto
Profundidad

¿CORRECTO?

Si	No
Si	No
Si	No

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Ubicación
115 VAC, 60 Hz
Pastilla dedicada de 15 Amp
Enchufe con tierra física
Tierra física conectada

Si	No
Si	No
Si	No
Si	No
Si	No

PLOMERÍA

Ubicación
Tubería 1/4" de Cobre, Acero Inox trenzado o PEX
Presión de 35-120 psi (2.4 -8.3 bar)
36" + de exceso de tubería para conexión

Si	No
Si	No
Si	No
Si	No
Si	No

¿Se puede instalar la Unidad?

Si	No
----	----

Fecha de Inspeccion
Tecnico
CAS (Taller)

Firma

--

STANDARD OPENING	W	H	D
36" Model	35 1/2" (902)	83 3/4" (2127)	24" (610)
48" Model	47 1/2" (1206)	83 3/4" (2127)	24" (610)

FLUSH OPENING	W	H	D
36" Model	36" (914)	84 1/8" (2137)	26" (660)
48" Model	48" (1219)	84 1/8" (2137)	26" (660)