


Check List
Preparaciones de Instalaciones

Warming Drawer
STANDARD INSTALLATION

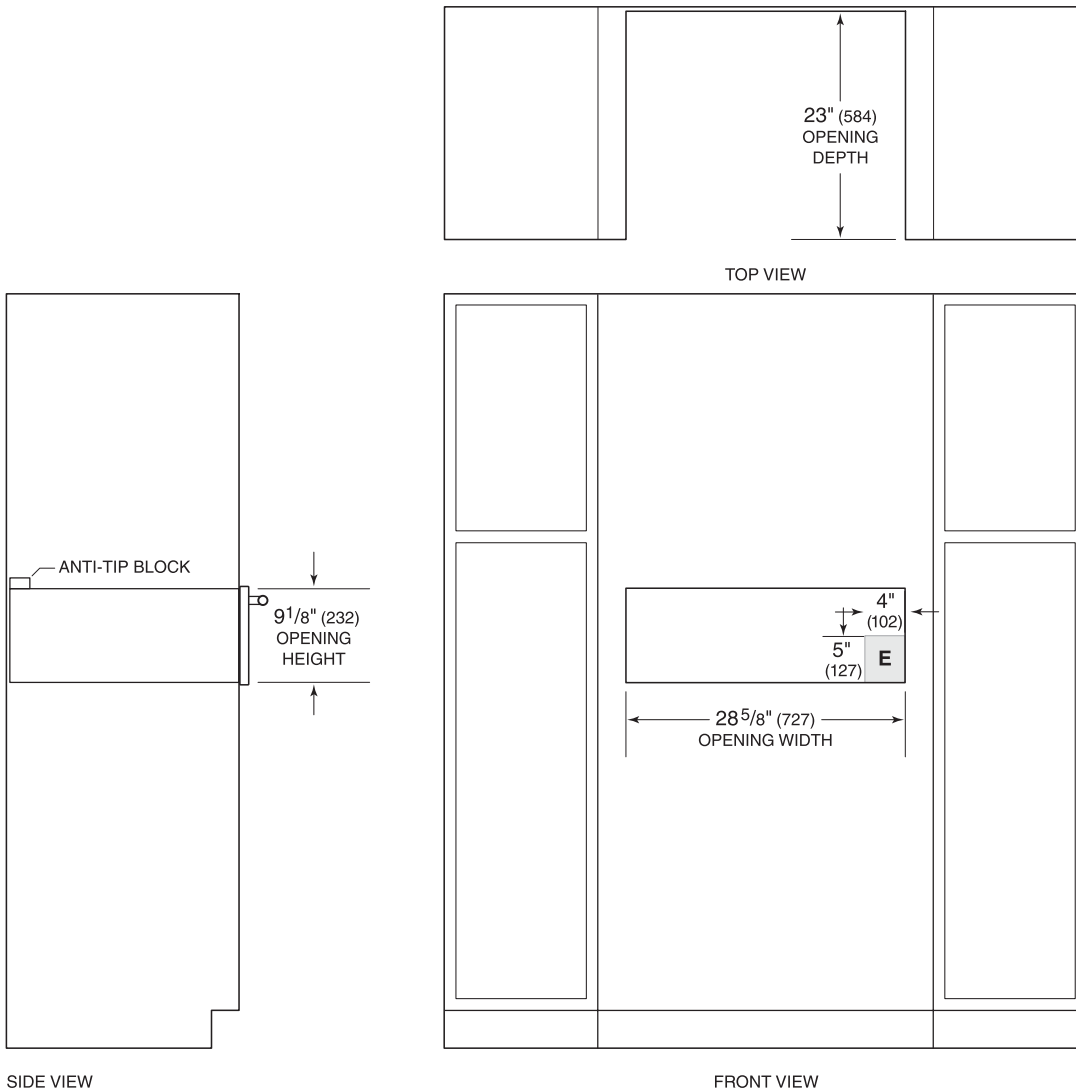

SIDE VIEW

FRONT VIEW

NOTE: Location of electrical supply within opening may require additional cabinet depth.

NICHOS		¿CORRECTO?	
Ancho	Si	No	
Alto	Si	No	
Profundidad	Si	No	

INSTALACIÓN ELÉCTRICA		¿CORRECTO?	
Ubicación	Si	No	
120 VAC, 60 Hz	Si	No	
Pastilla dedicada de 15 Amp	Si	No	
Enchufe con tierra física	Si	No	
Tierra física conectada	Si	No	
Conducto de 3' (0.9 m)	Si	No	
Tipo de puesta a tierra de 3 clavijas	Si	No	

¿Se puede instalar la Unidad? Si No

INSTALLATION REQUIREMENTS

Min Base Support	200 lb (90 kg)
Trim Overlap (top, bottom, sides)	5/8" (16)

Fecha de Inspeccion

Tecnico

CAS (Taller)

Firma